



中学校

理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 1/7

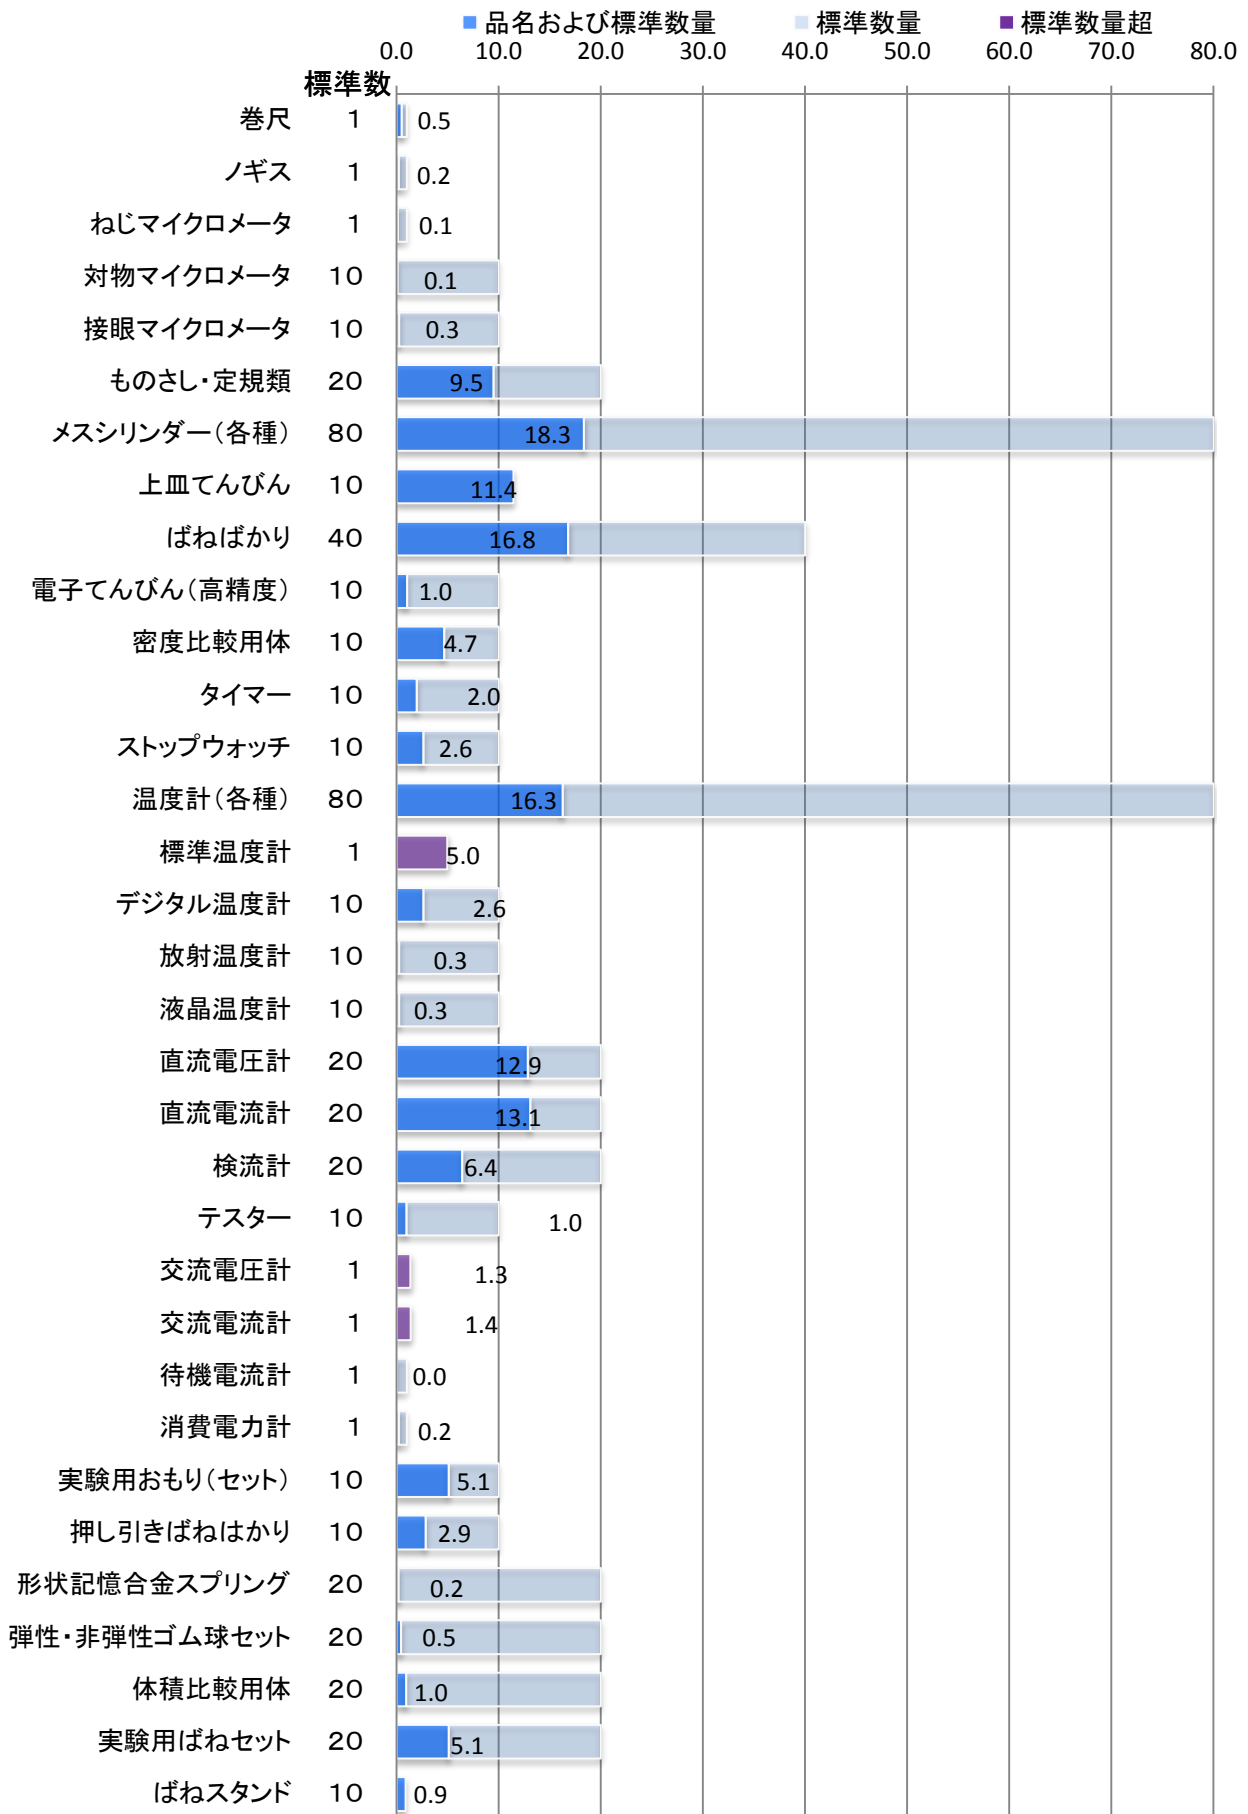


中学校


理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 2/7

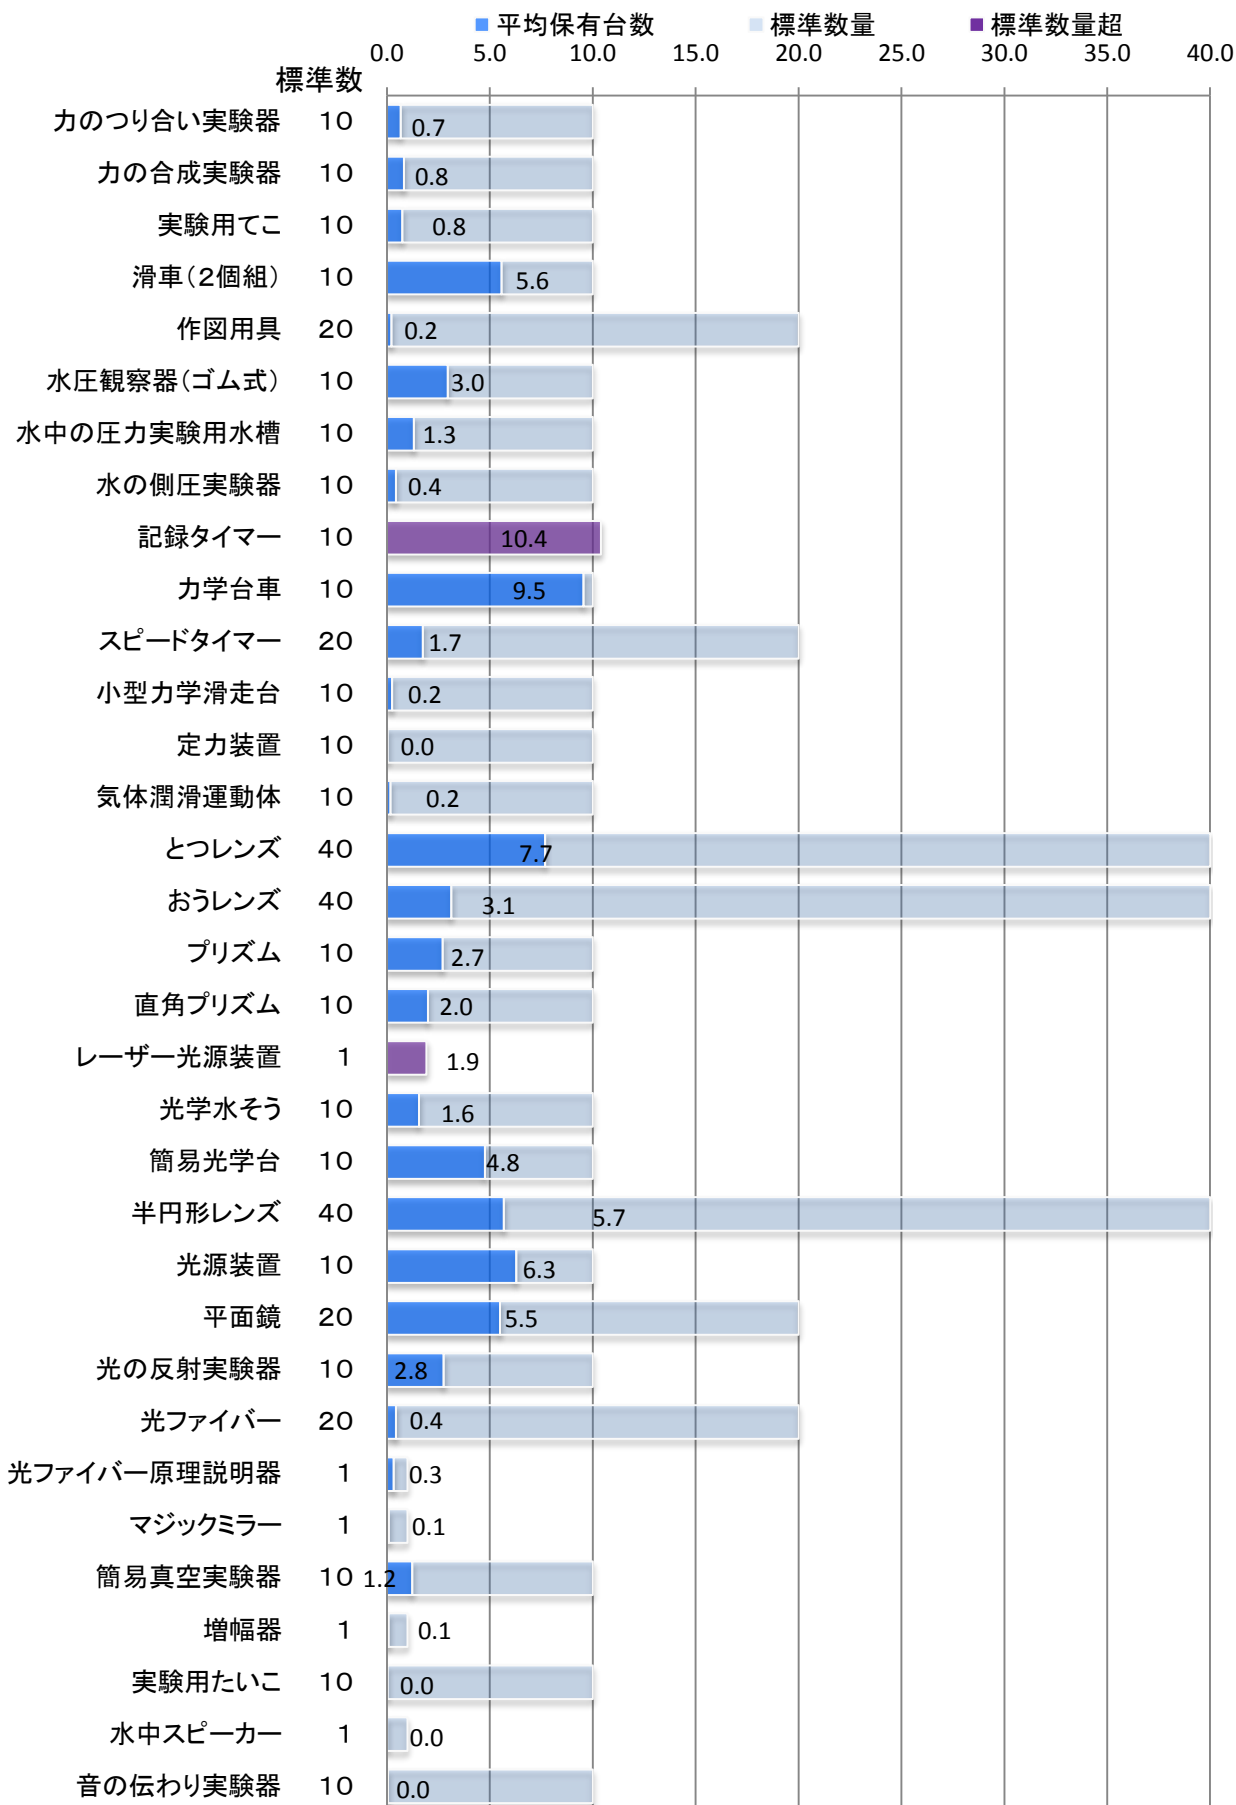


中学校 理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 3/7

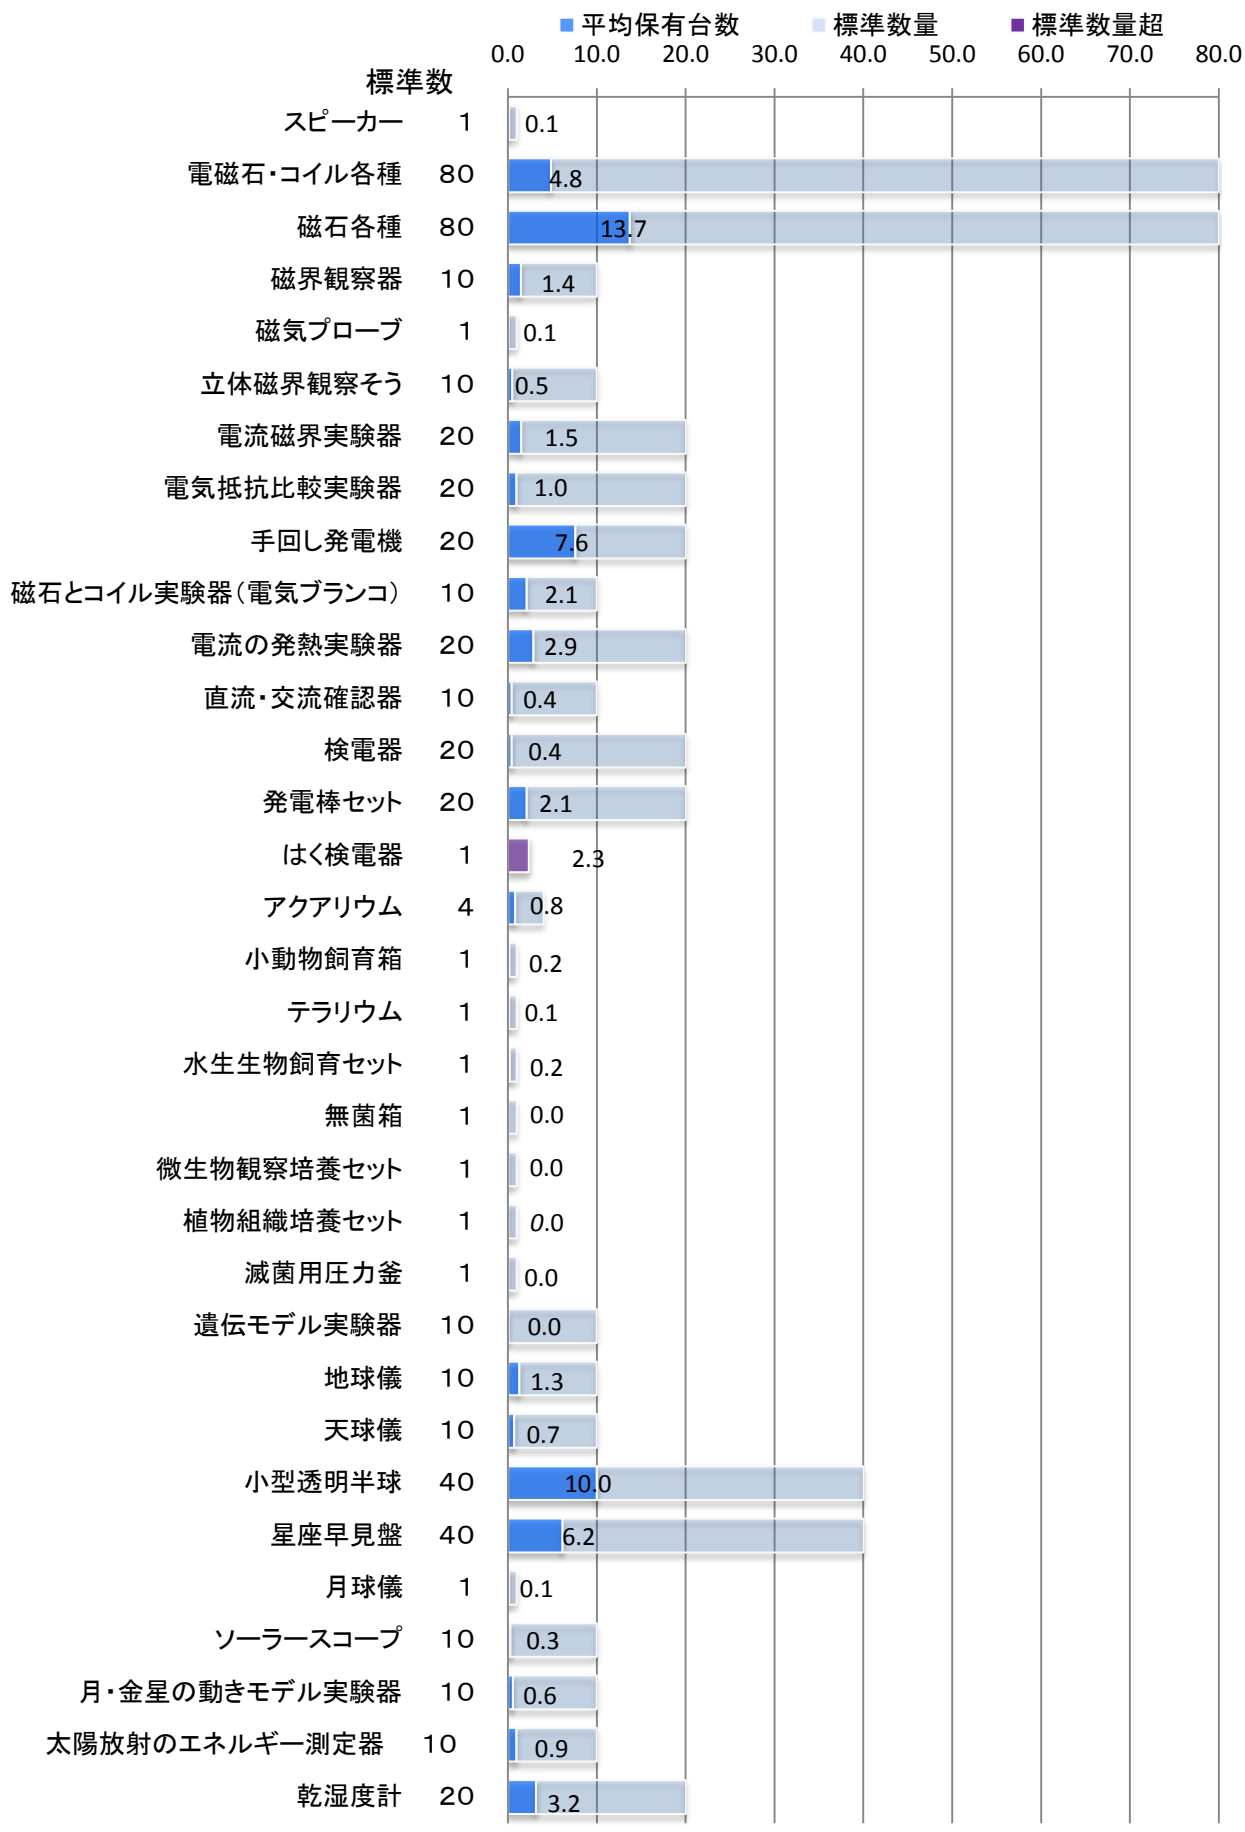


中学校 理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 4/7

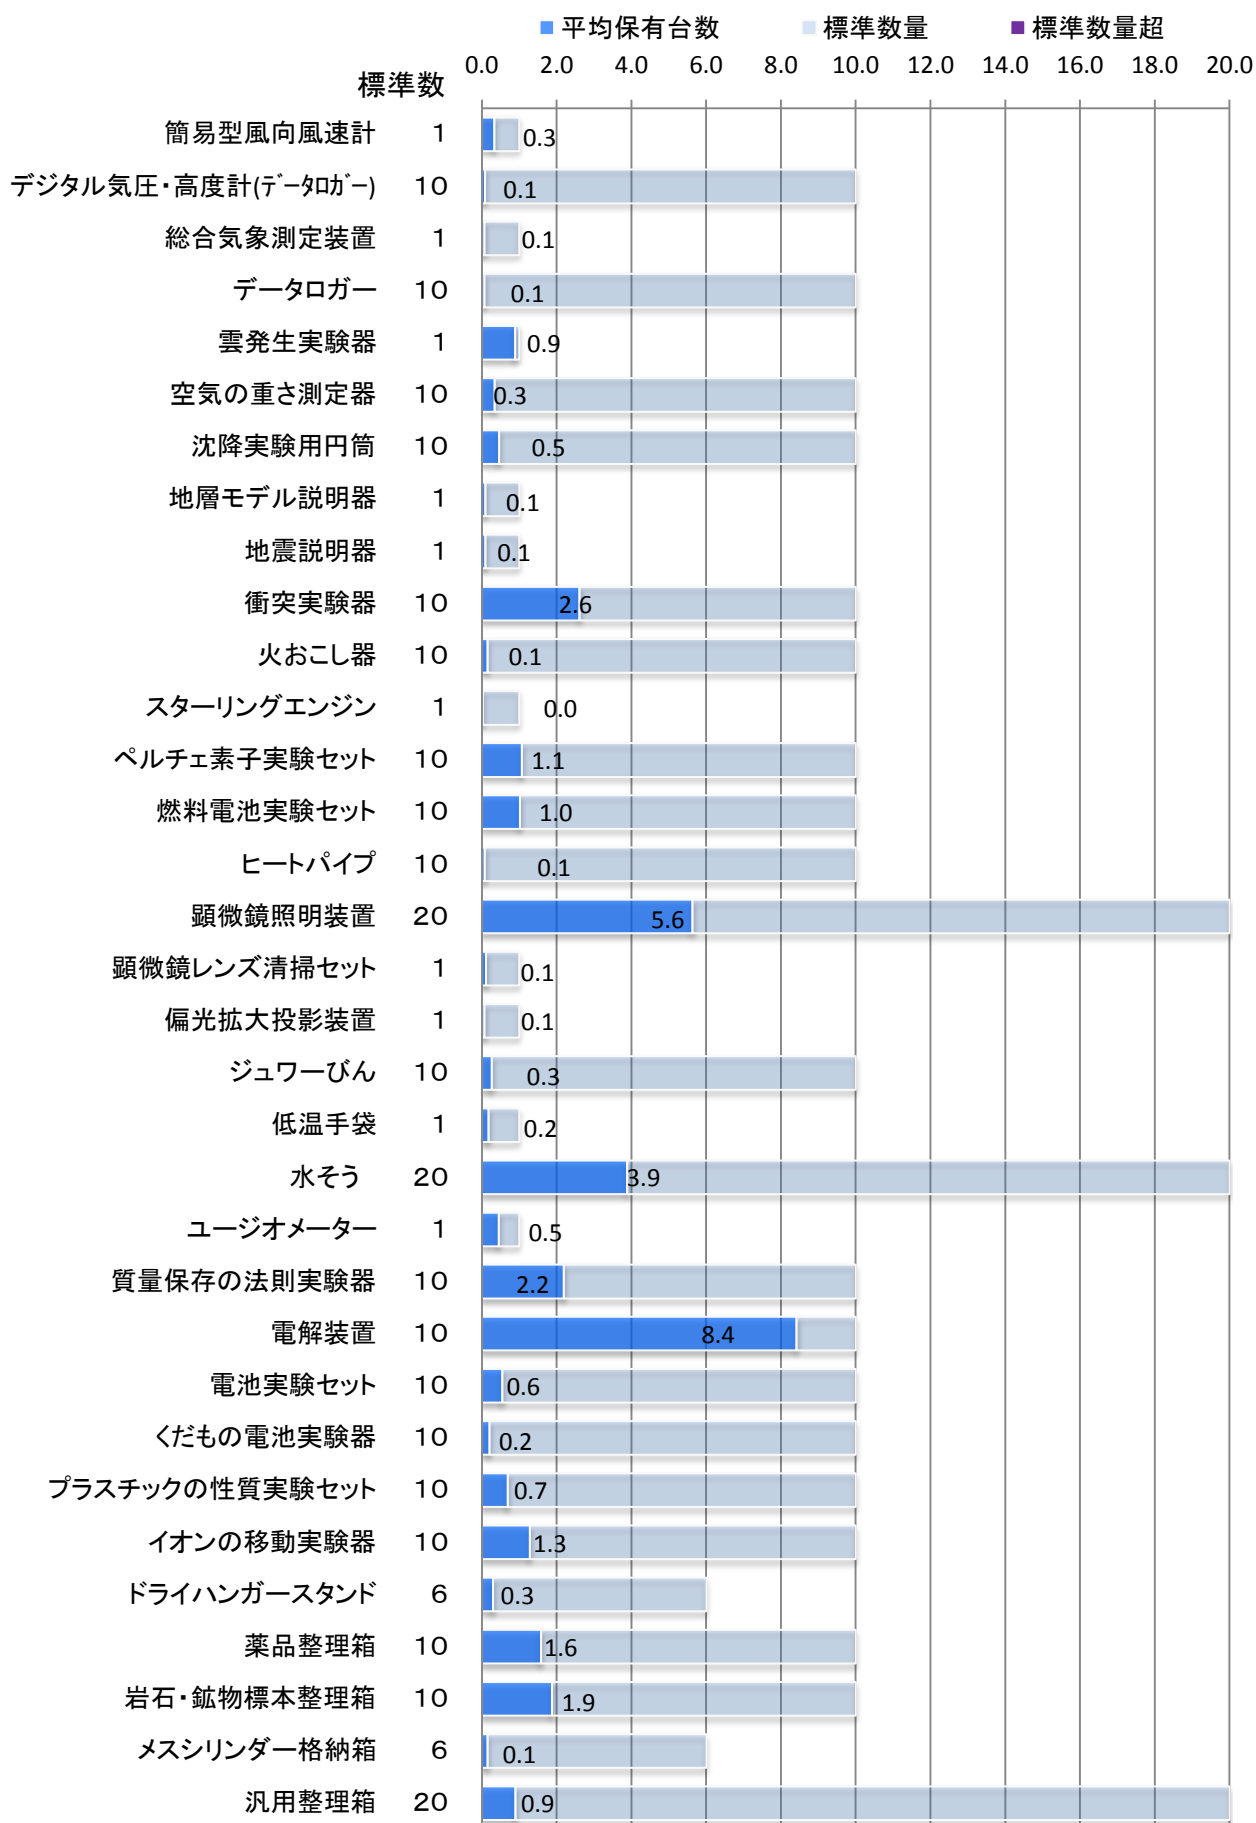

中学校 理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 5/7

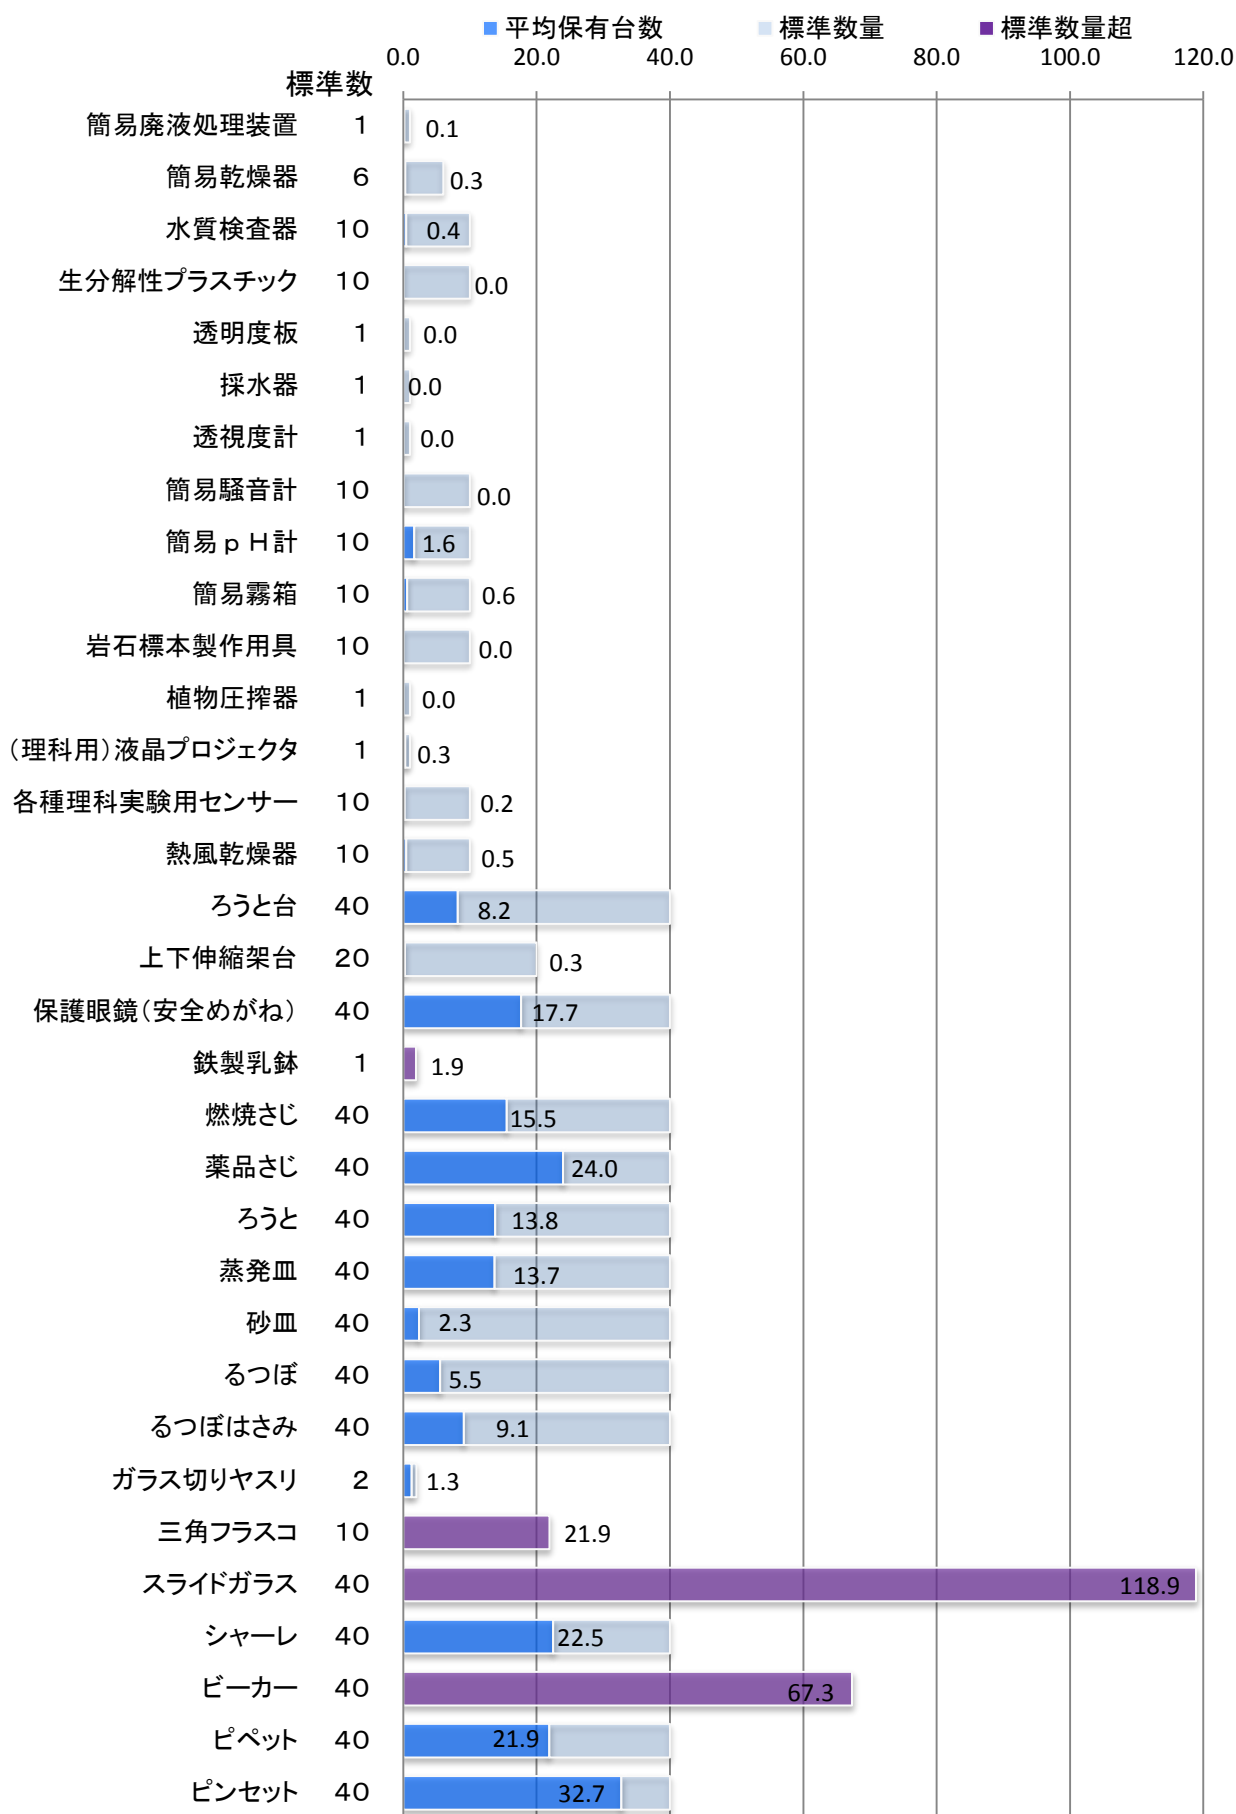


中学校 理科腎炎設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 6/7

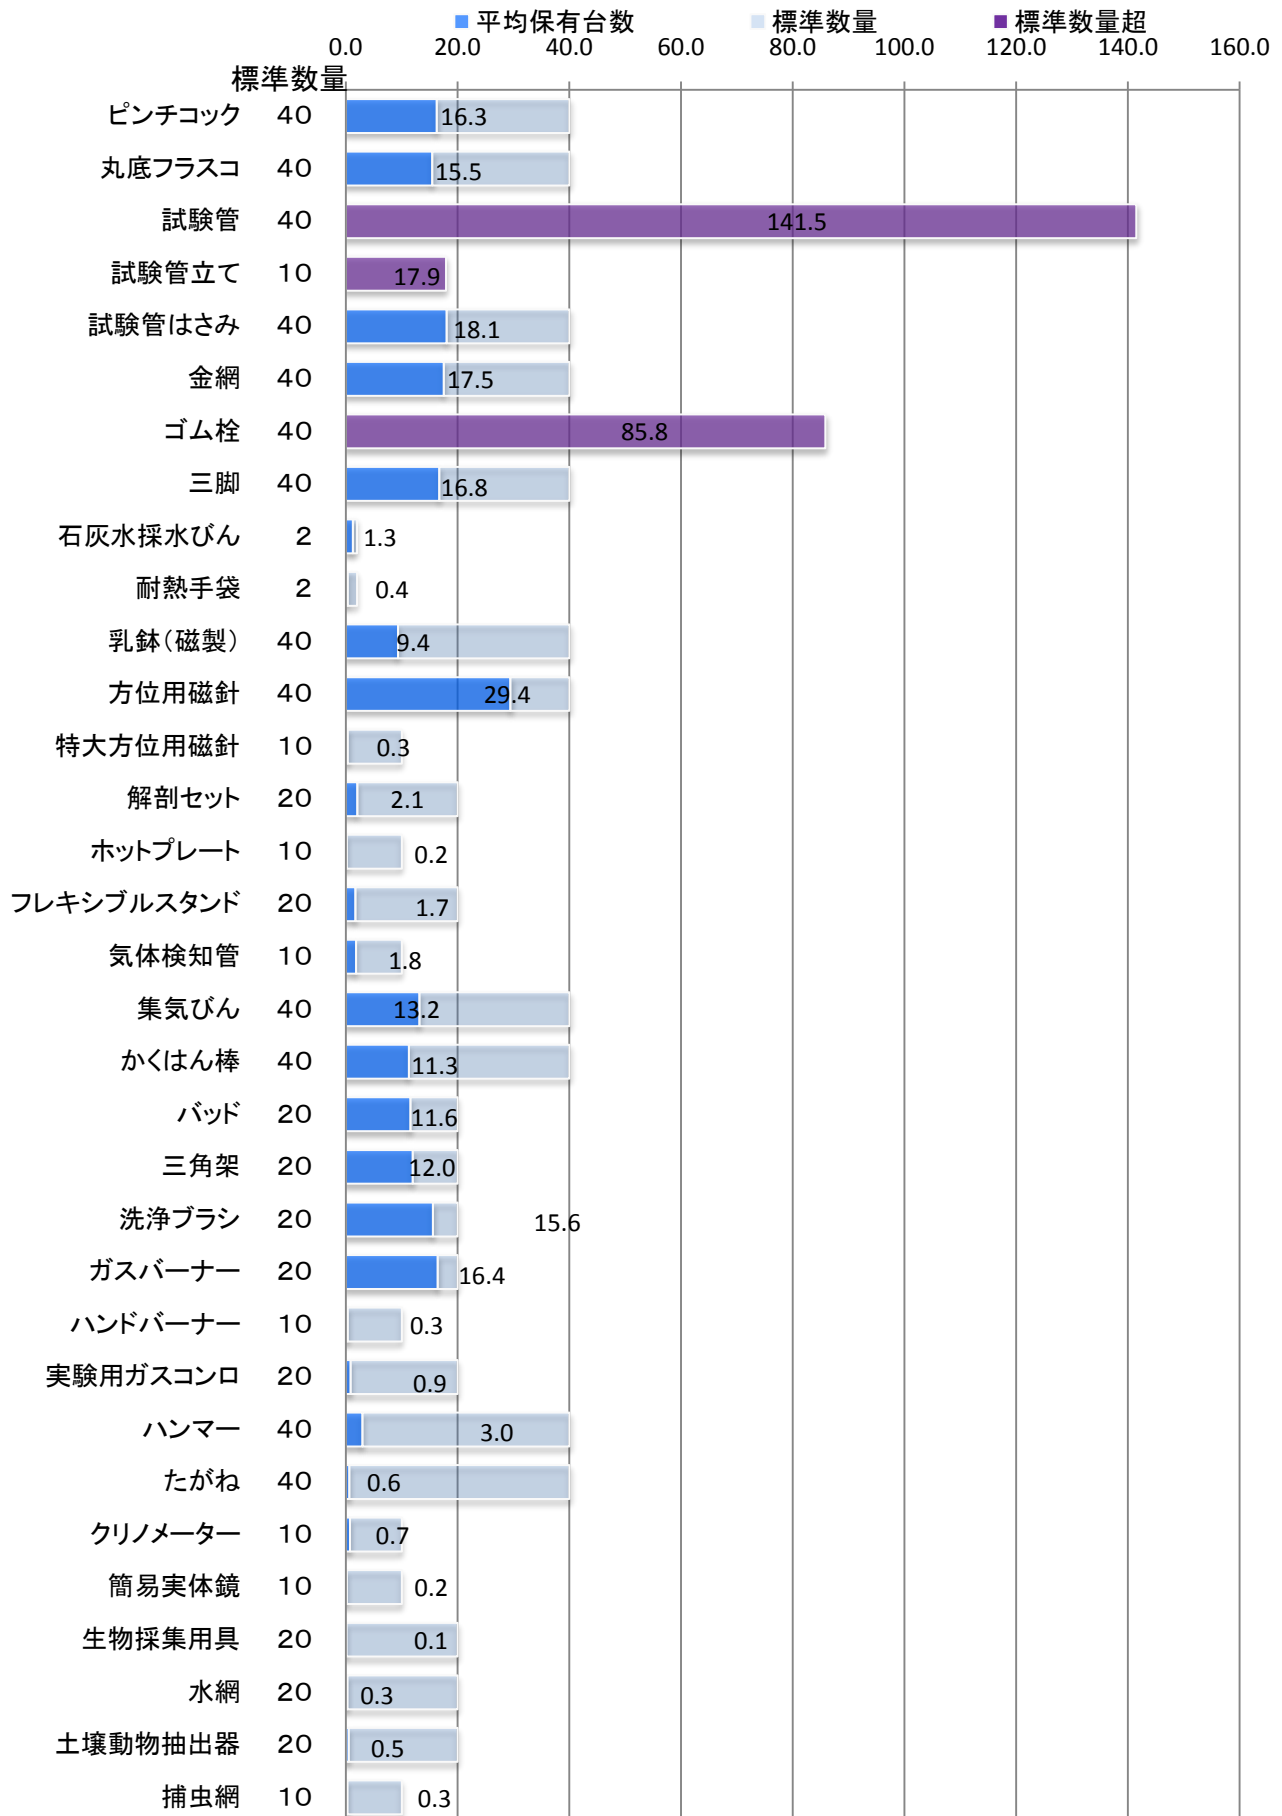


中学校

理科実験設備平均保有台数(少額設備品) サンプル数247校 7/7

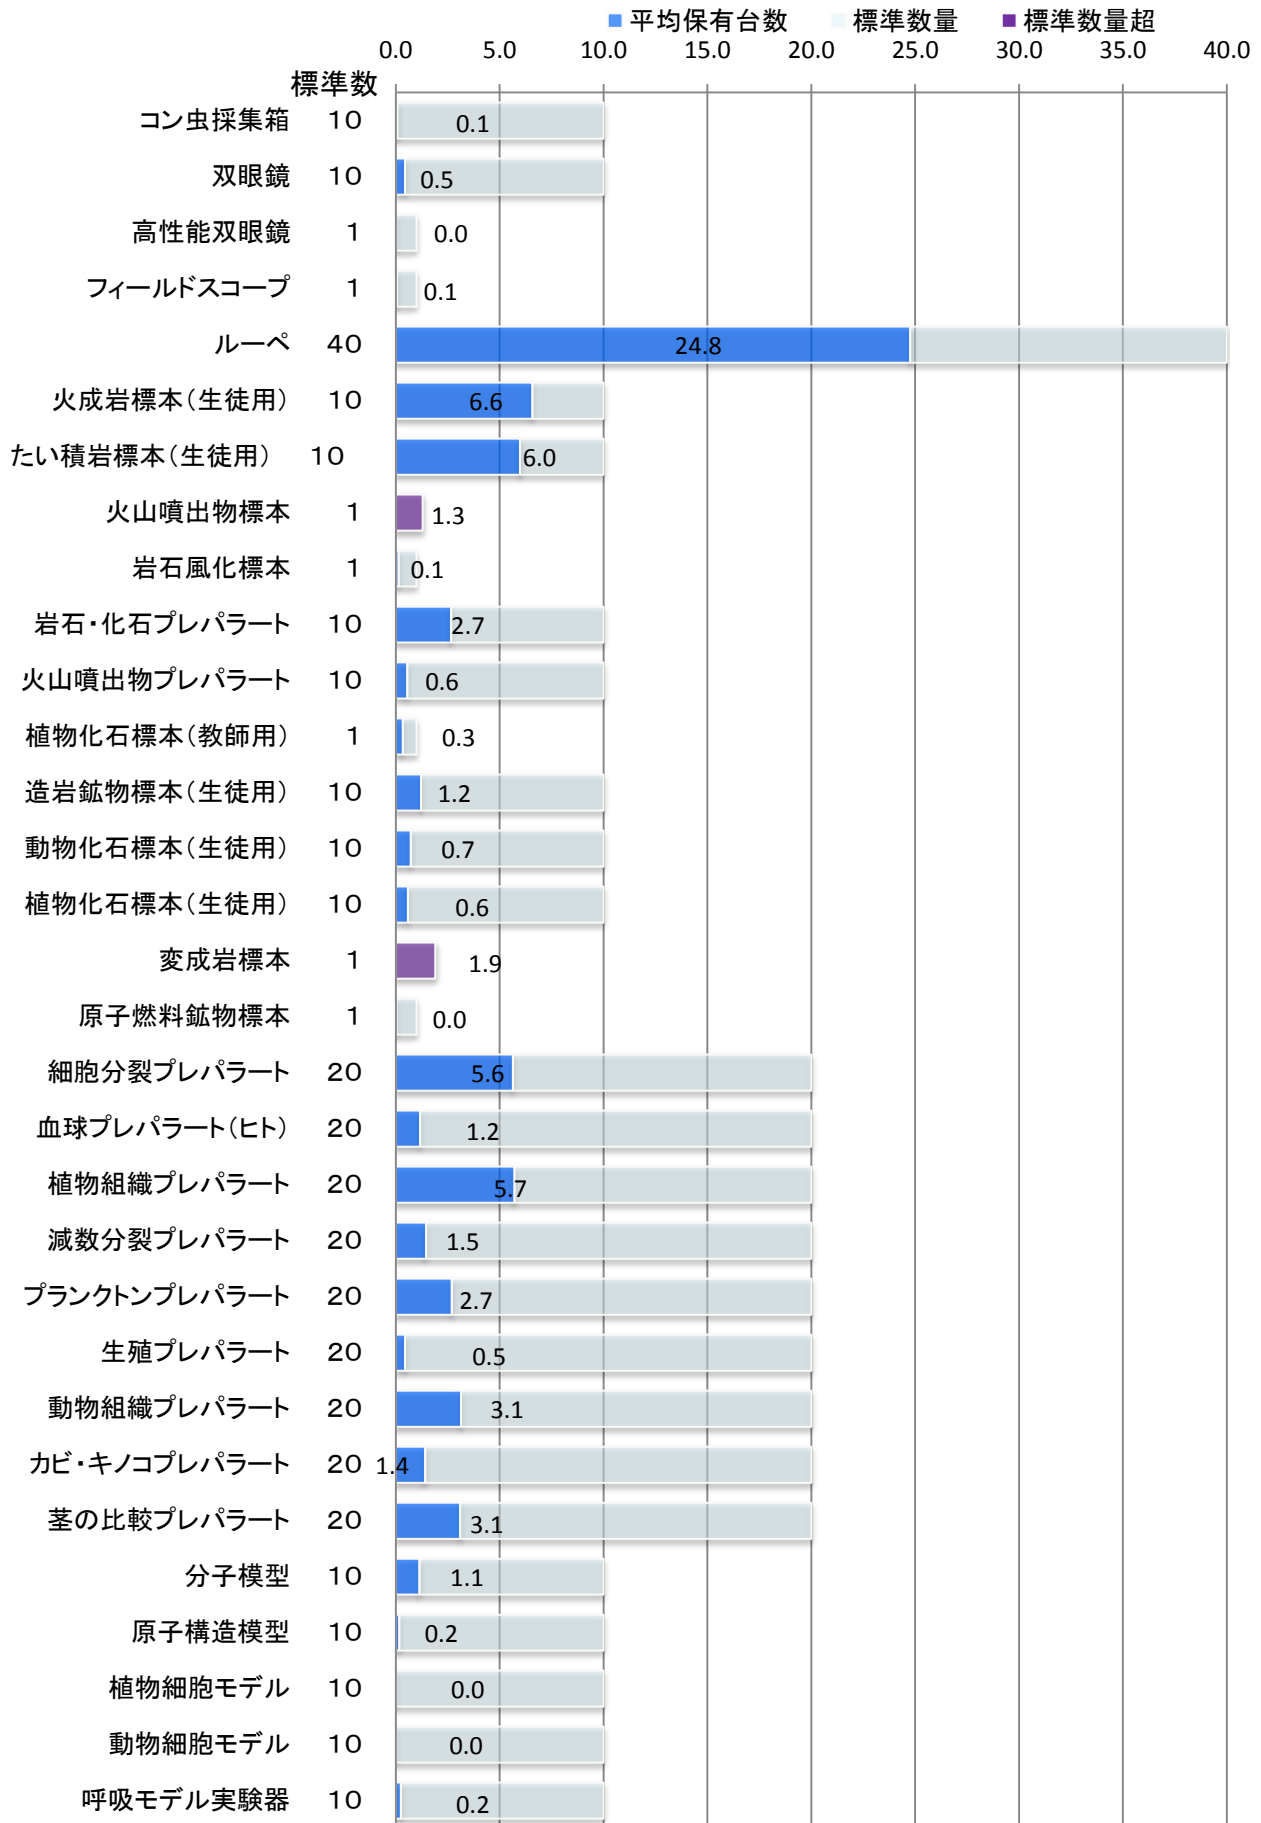

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数 247校 1/7

■ 標準数を満たす学校率 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率 ■ 未保有学校率

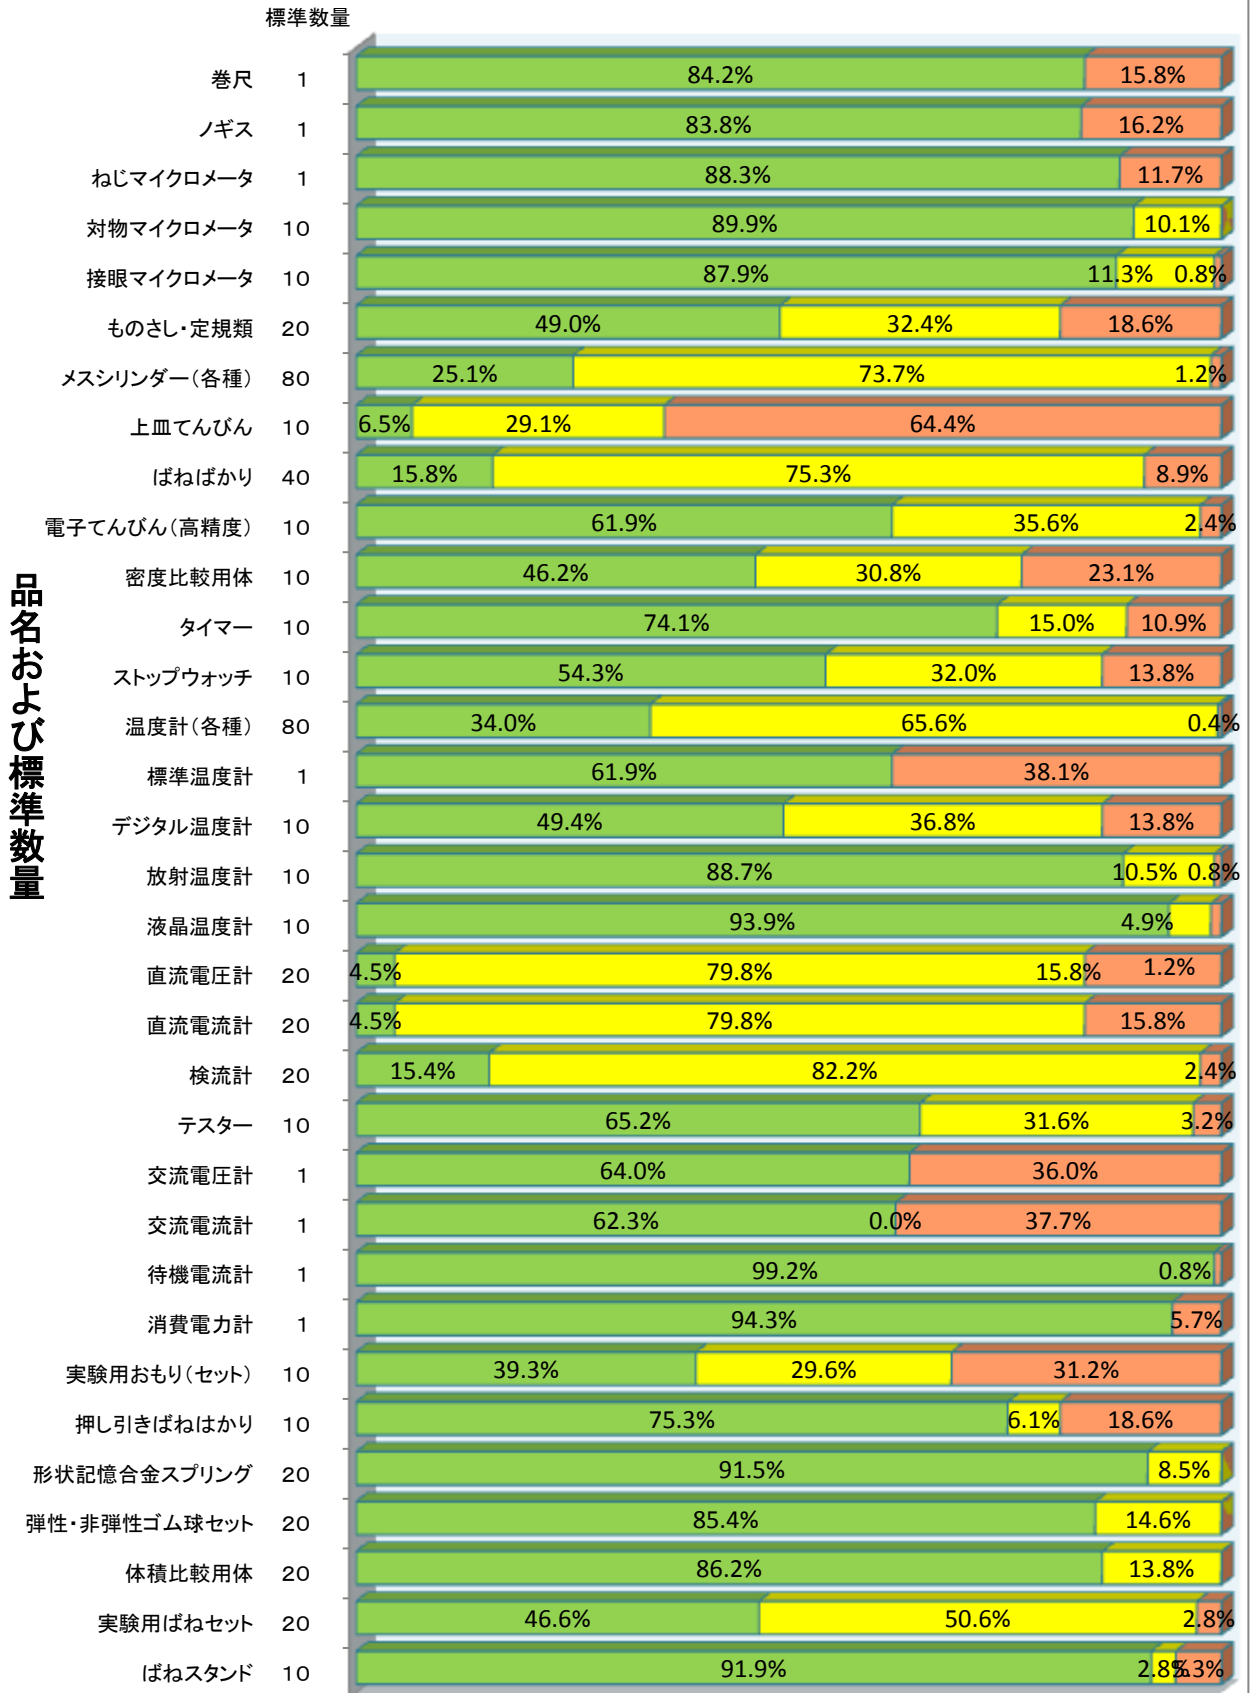


品名および標準数量

中学校


理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数247校 2/7グラフ

■ 標準数を満たす学校率 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率 ■ 未保有学校率

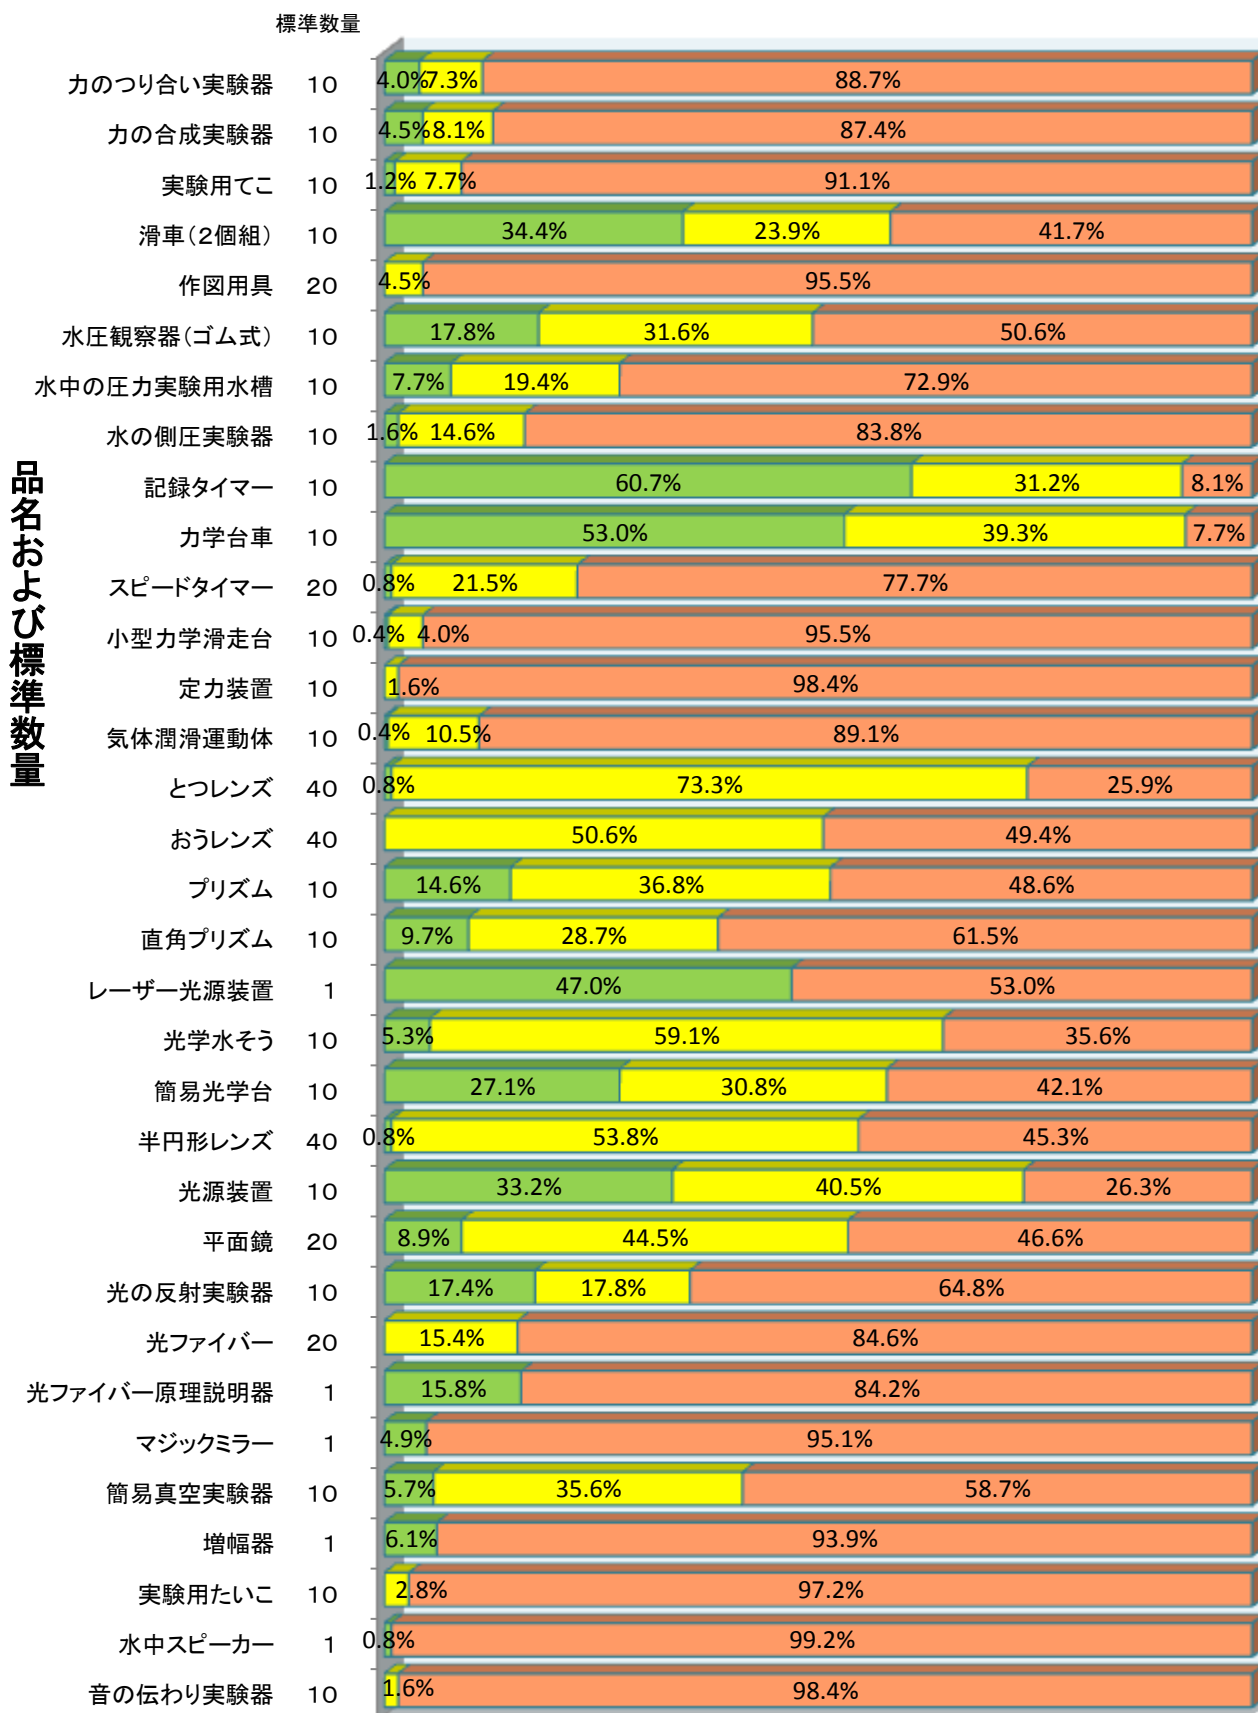

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数247校 3/7


■ 標準数を満たす学校率 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率 ■ 未保有学校率

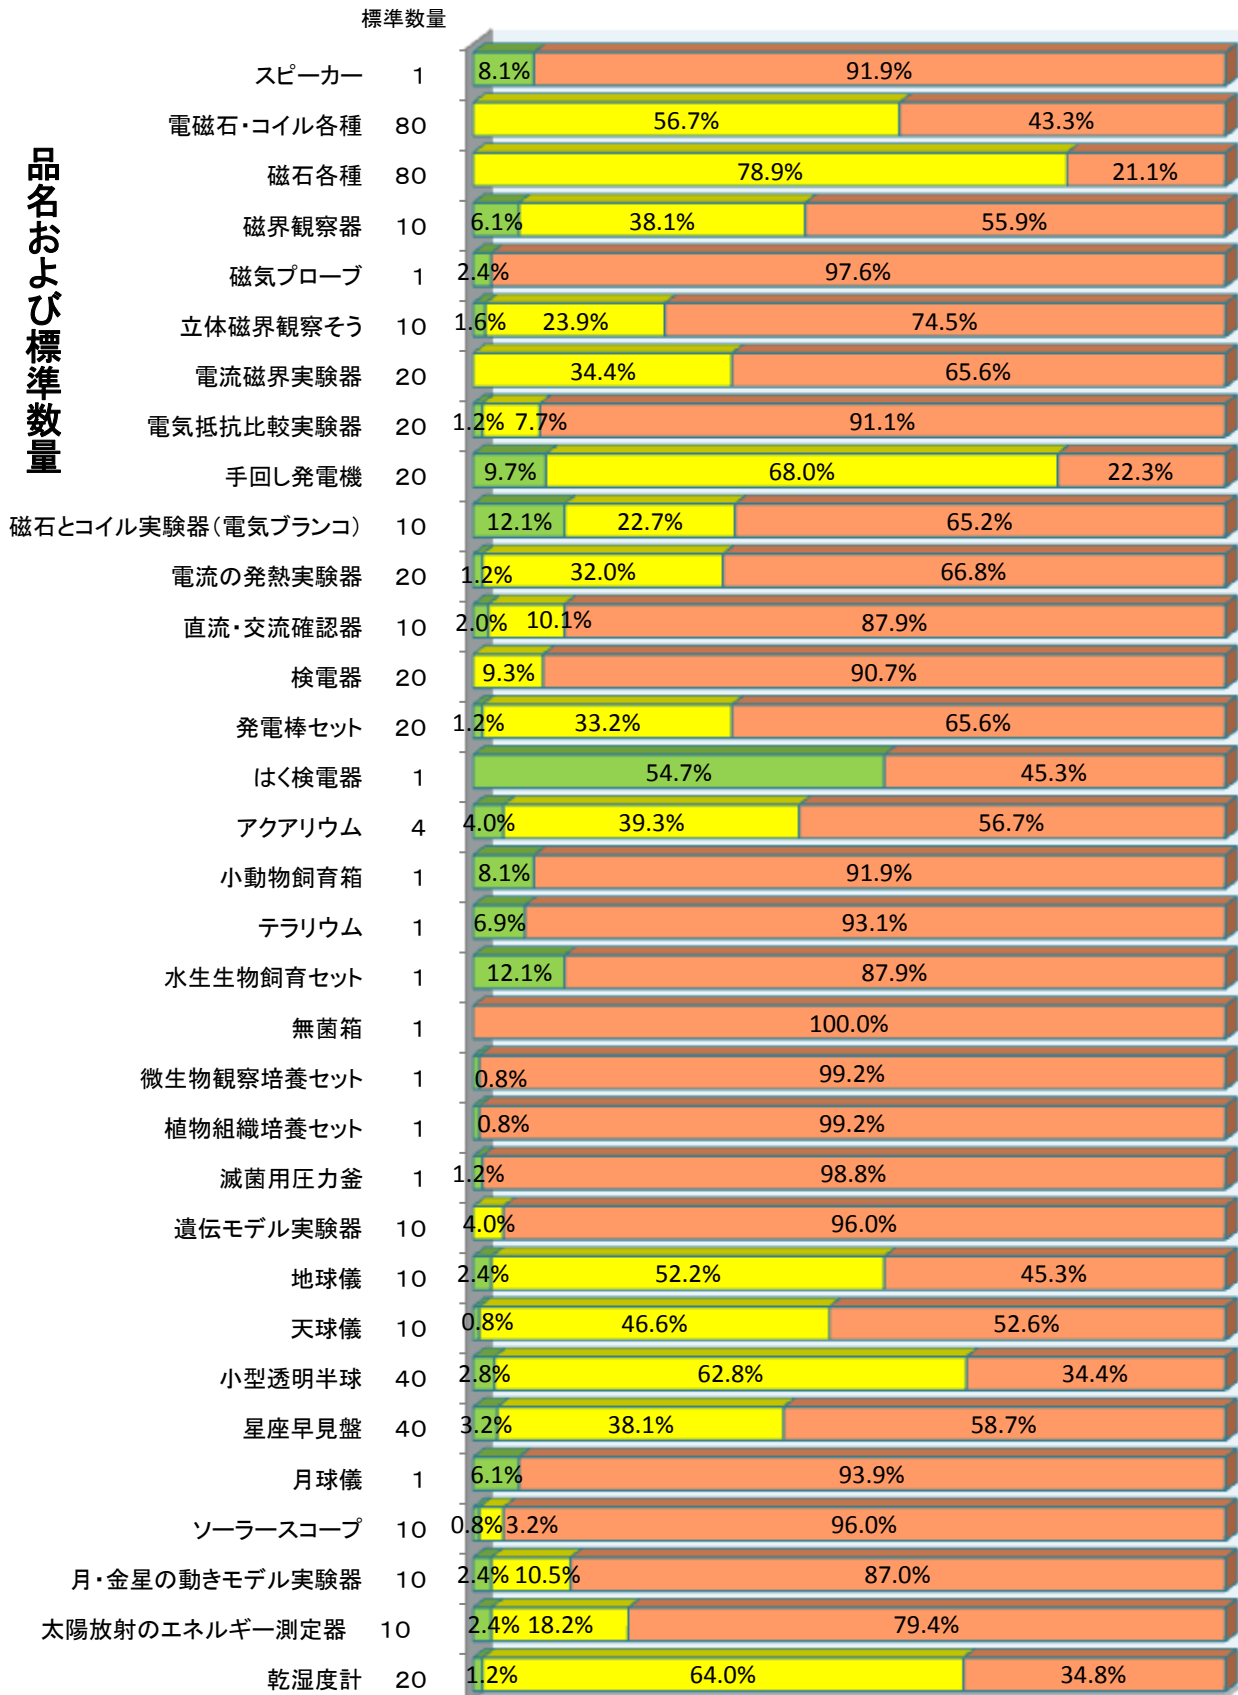

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数 247校 4/7


■ 標準数を満たす学校率
 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率
 ■ 未保有学校率

品名および標準数量

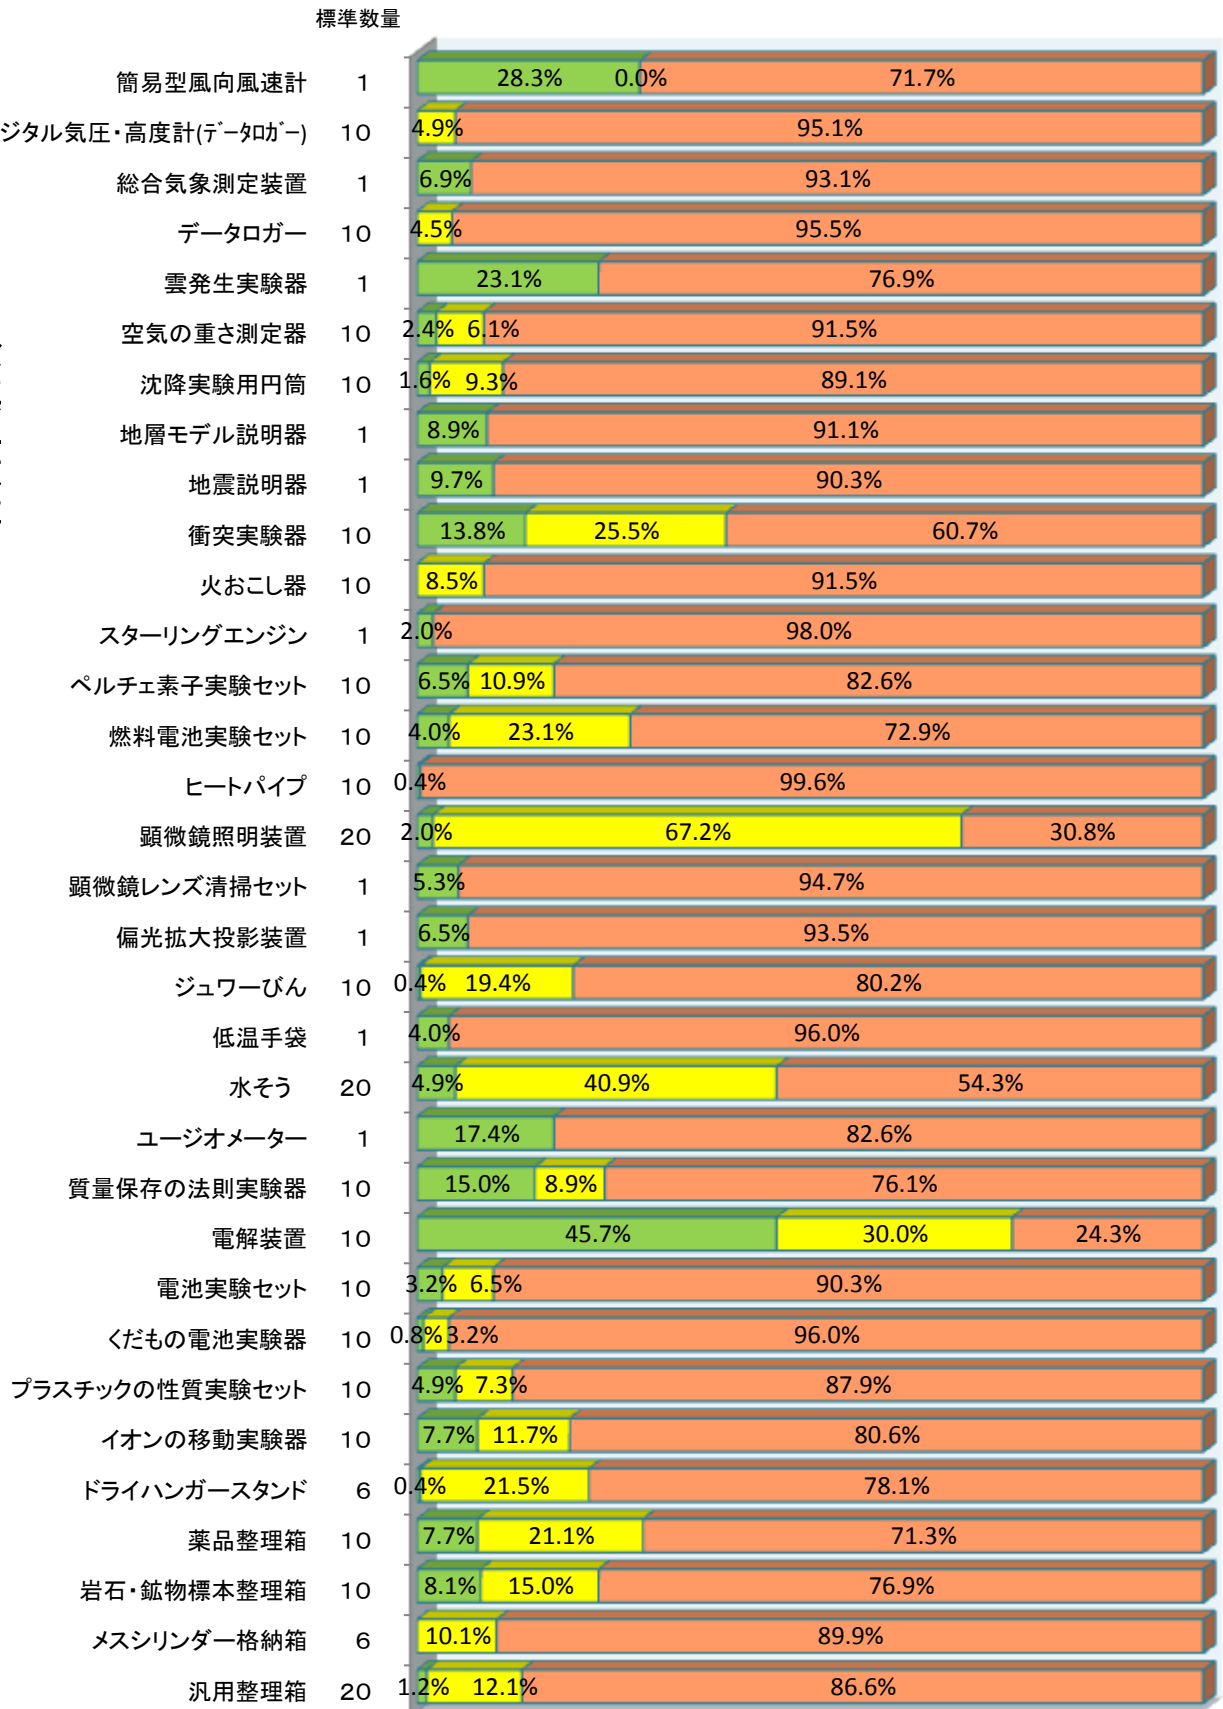

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数 247校 5/7


■ 標準数を満たす学校率 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率 ■ 未保有学校率

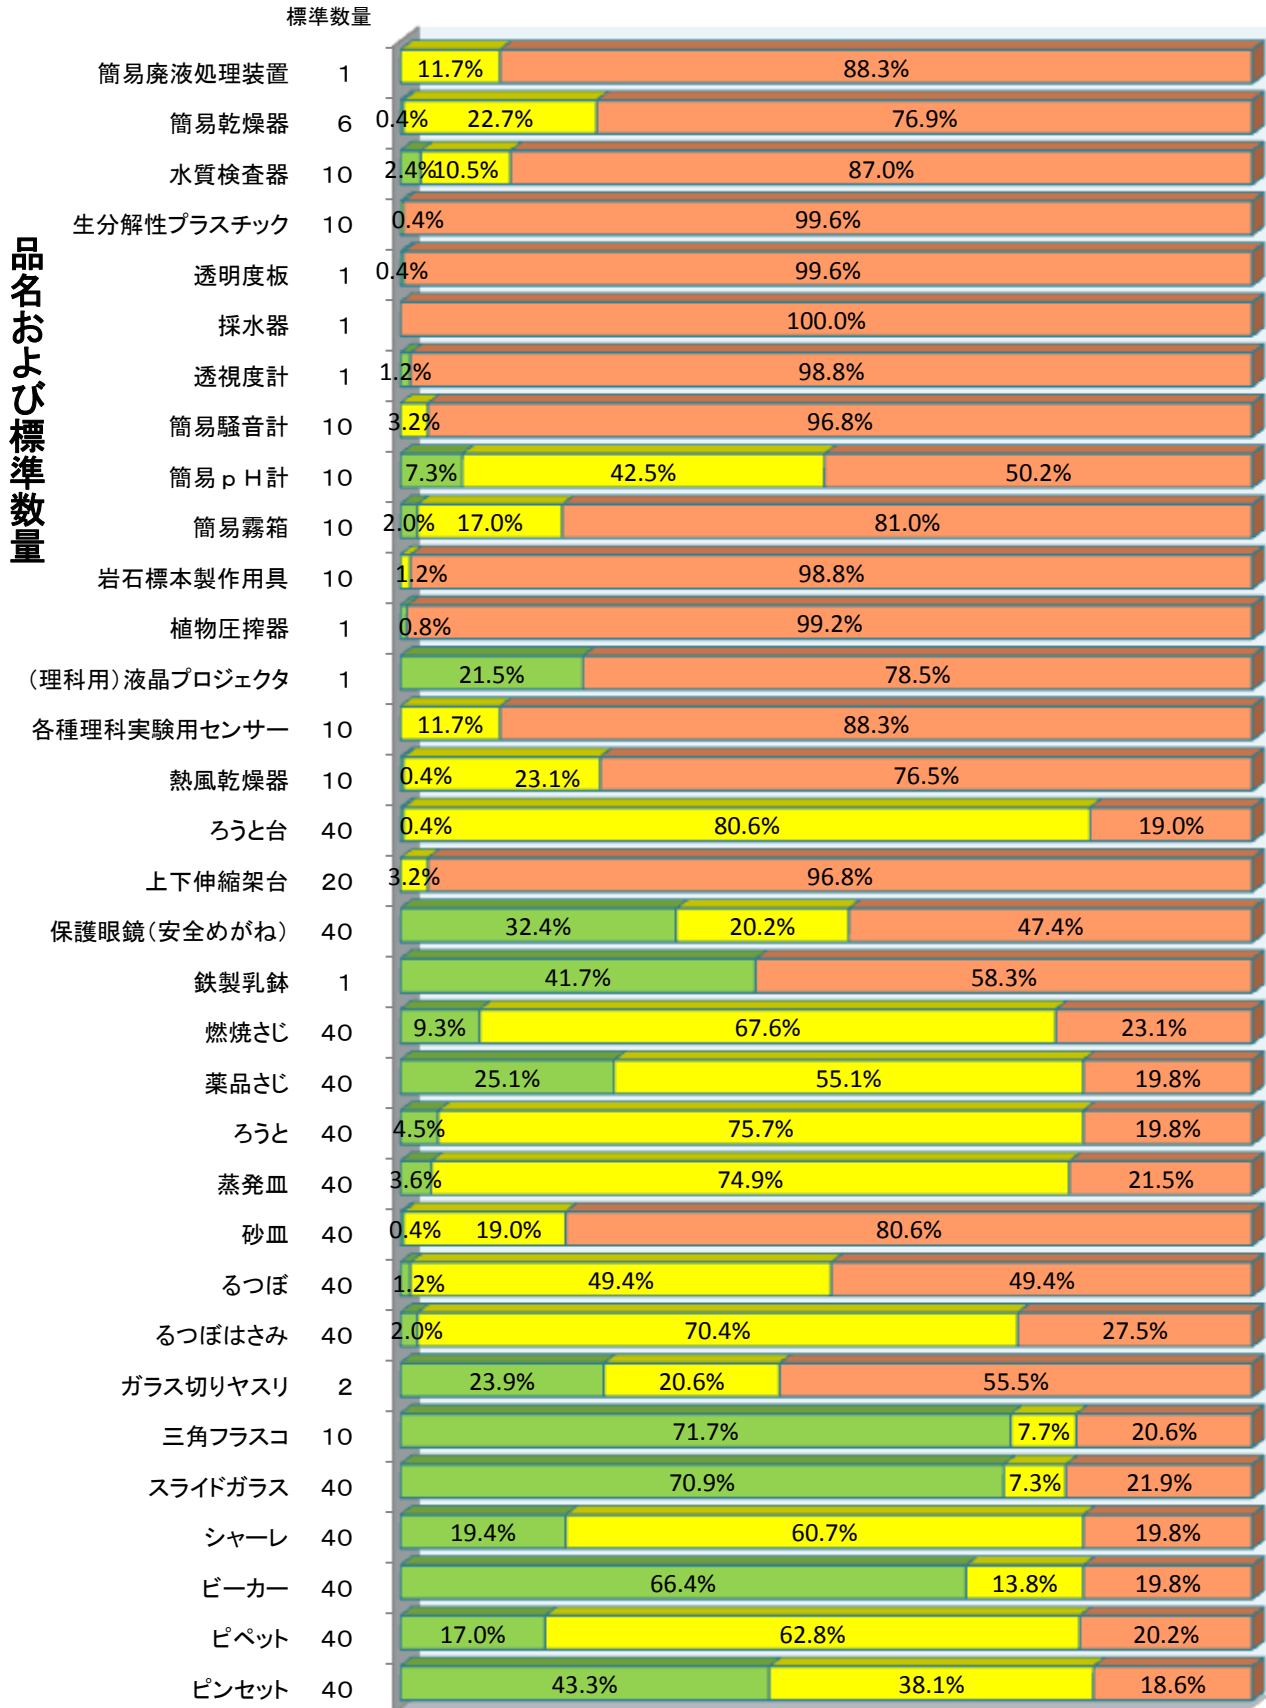

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数247校 6/7

■ 標準数を満たす学校率 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率 ■ 未保有学校率

品名および標準数量

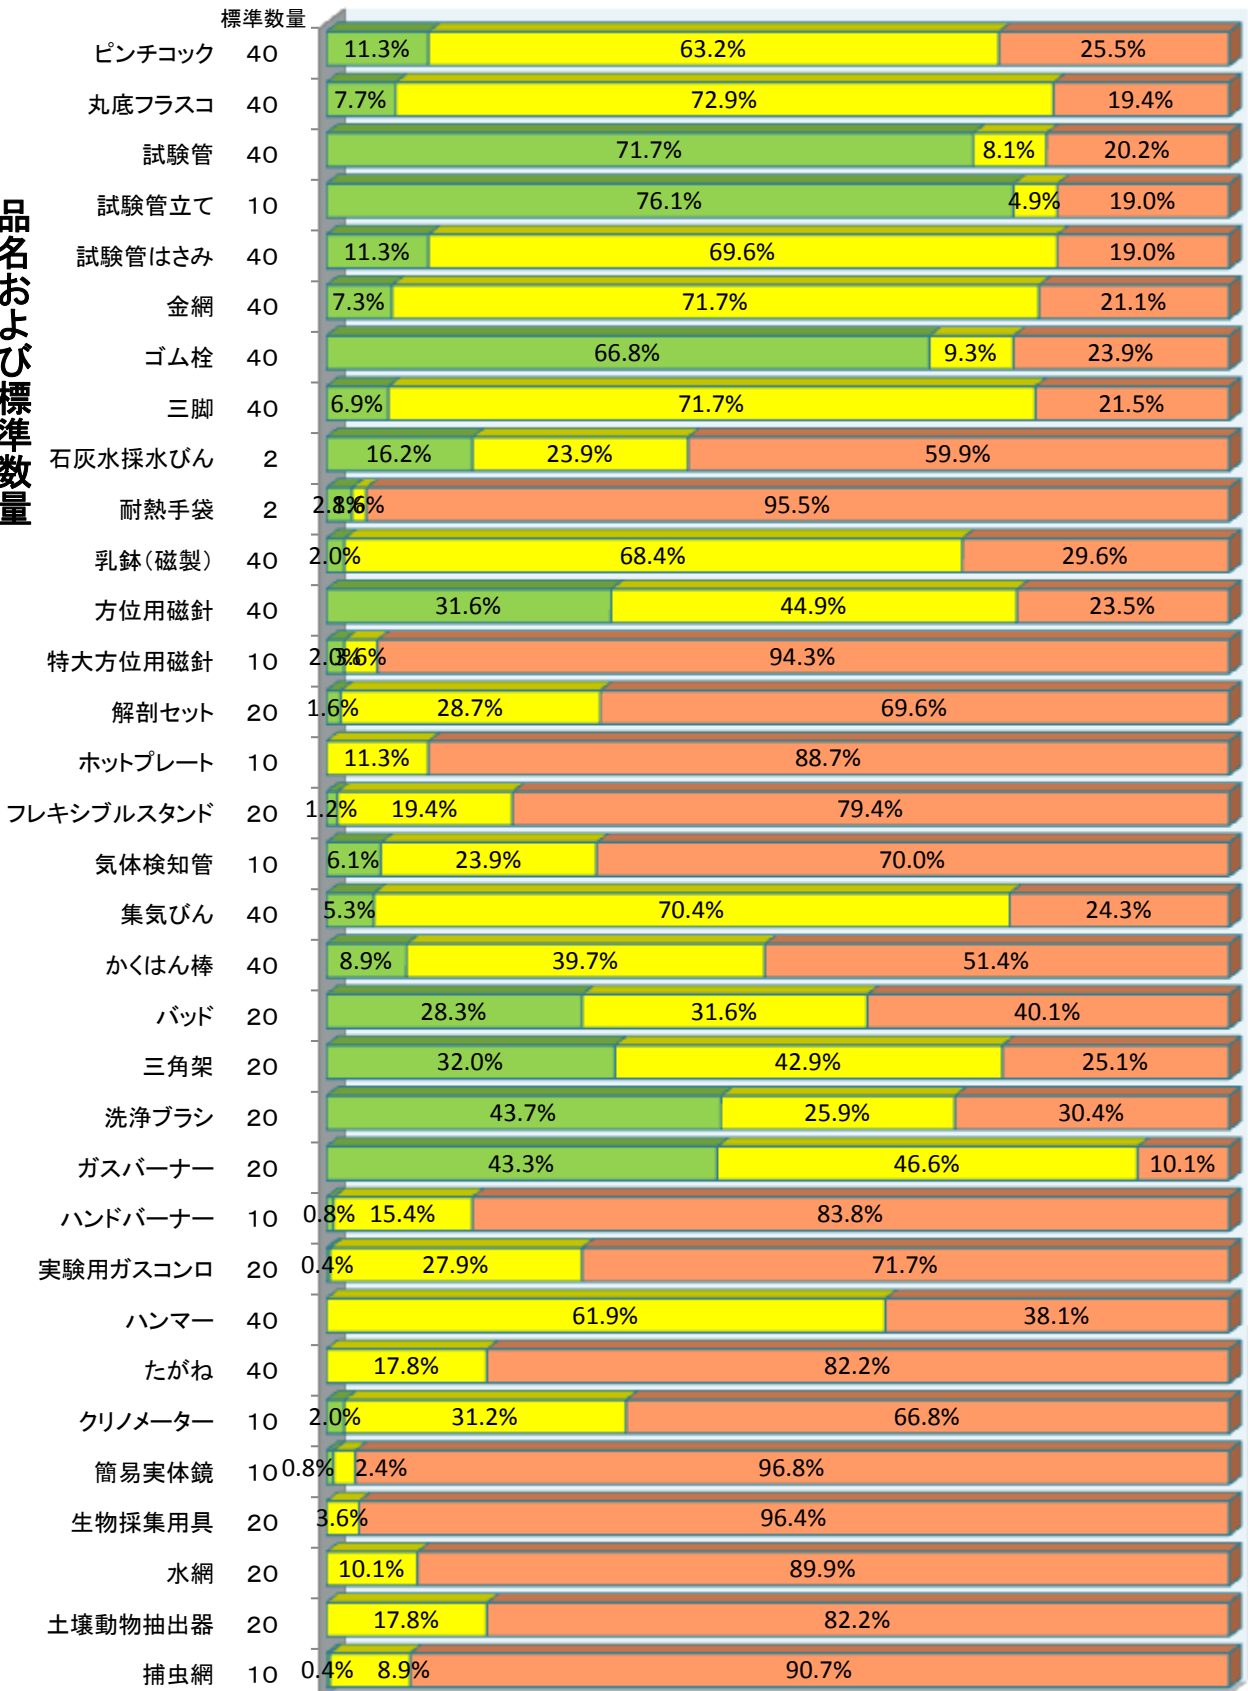

中学校 理科実験設備整備状況(少額設備品) サンプル数247校 7/7

■ 標準数を満たす学校率
 ■ 保有しているが標準数量より少ない学校率
 ■ 未保有学校率

品名および標準数量

